



# 資訊機房偵煙、偵熱與滅火設備照片

## 機房偵煙、偵熱裝置

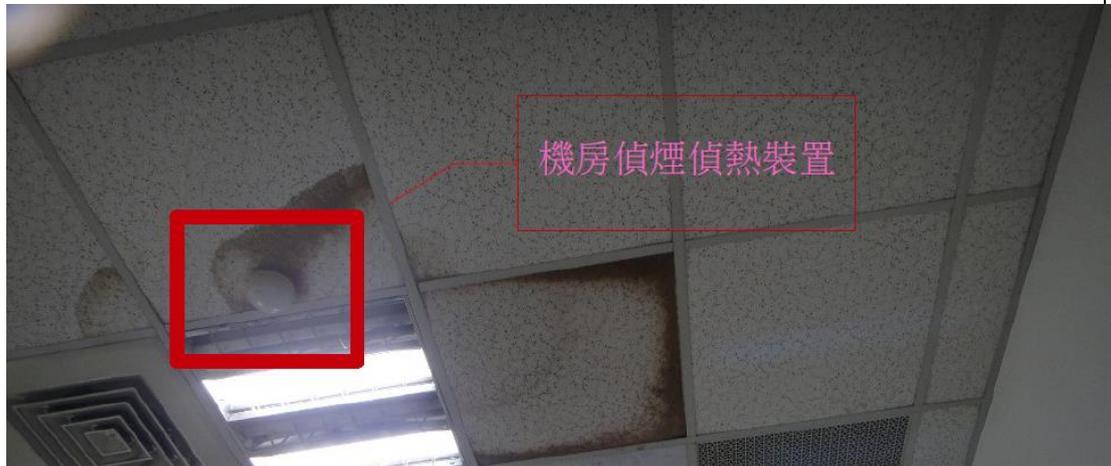

## 電腦教室使用規定

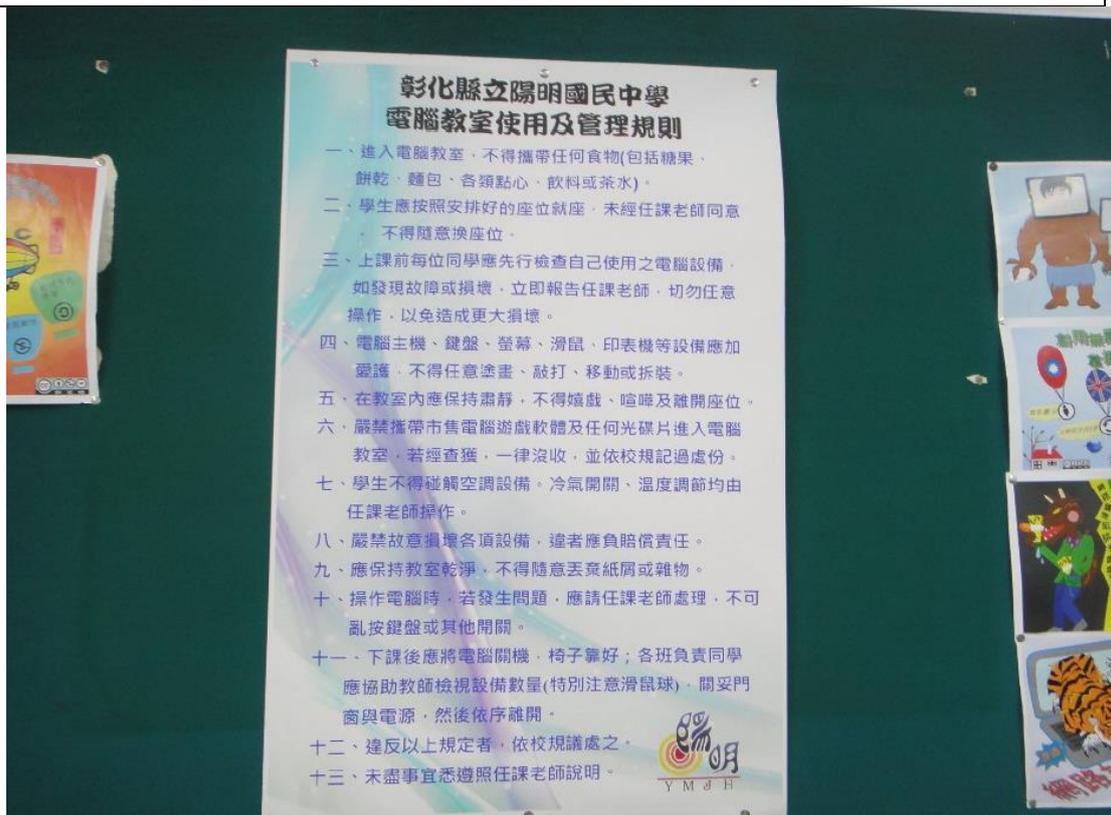

# 機房滅火器裝置



# 滅火器定期檢查標籤

防工業有限公司		大漢消防工業有限公司	
(105)臺中市-019號		(105)臺中市-019號	
姓名	張俊雄 (95)專特消防字第401號	廠商證書號碼	(105)臺中市-019號
豐原區鎌村路326巷23-2號		消防專技人員姓名	張俊雄 (95)專特消防字第401號
365780		地址	台中市豐原區鎌村路326巷23-2號
<input checked="" type="checkbox"/> ABC乾粉滅火器 <input type="checkbox"/> 水滅火器 <input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火器 <input type="checkbox"/> 機械泡沫滅火器 <input type="checkbox"/> 5型 <input checked="" type="checkbox"/> 10型 <input type="checkbox"/> 20型 <input type="checkbox"/> 其他		電話	04-25365780
B0096-1607180014	檢修環顏色	品名	<input checked="" type="checkbox"/> ABC乾粉滅火器 <input type="checkbox"/> 水滅火器
查日期	2016年07月18日	規格	<input type="checkbox"/> 二氧化碳滅火器 <input type="checkbox"/> 機械泡沫滅火器
情形	<input checked="" type="checkbox"/> 檢查合格(無須更換藥劑) <input type="checkbox"/> 更換藥劑後合格 <input checked="" type="checkbox"/> 水壓測試合格(10年以上或無次 識日期滅火器)	流水編號	<input type="checkbox"/> 5型 <input checked="" type="checkbox"/> 10型 <input type="checkbox"/> 20型 <input type="checkbox"/> 其他
次性能檢查日期	2019年07月18日	性能檢查日期	B0096-1607180016 檢修環顏色 <input type="checkbox"/> 黃 <input checked="" type="checkbox"/> 藍
委託服務廠商	名稱: 勝宥消防設備有限公司 電話:048244666	檢查情形	2016年07月18日
		<input checked="" type="checkbox"/> 檢查合格(無須更換藥劑) <input type="checkbox"/> 更換藥劑後合格 <input checked="" type="checkbox"/> 水壓測試合格(10年以上或無次 識日期滅火器)	
		下次性能檢查日期	2019年07月18日
		委託服務廠商	名稱: 勝宥消防設備有限公司 電話:048244666